



## RZUT DACHU 1:50

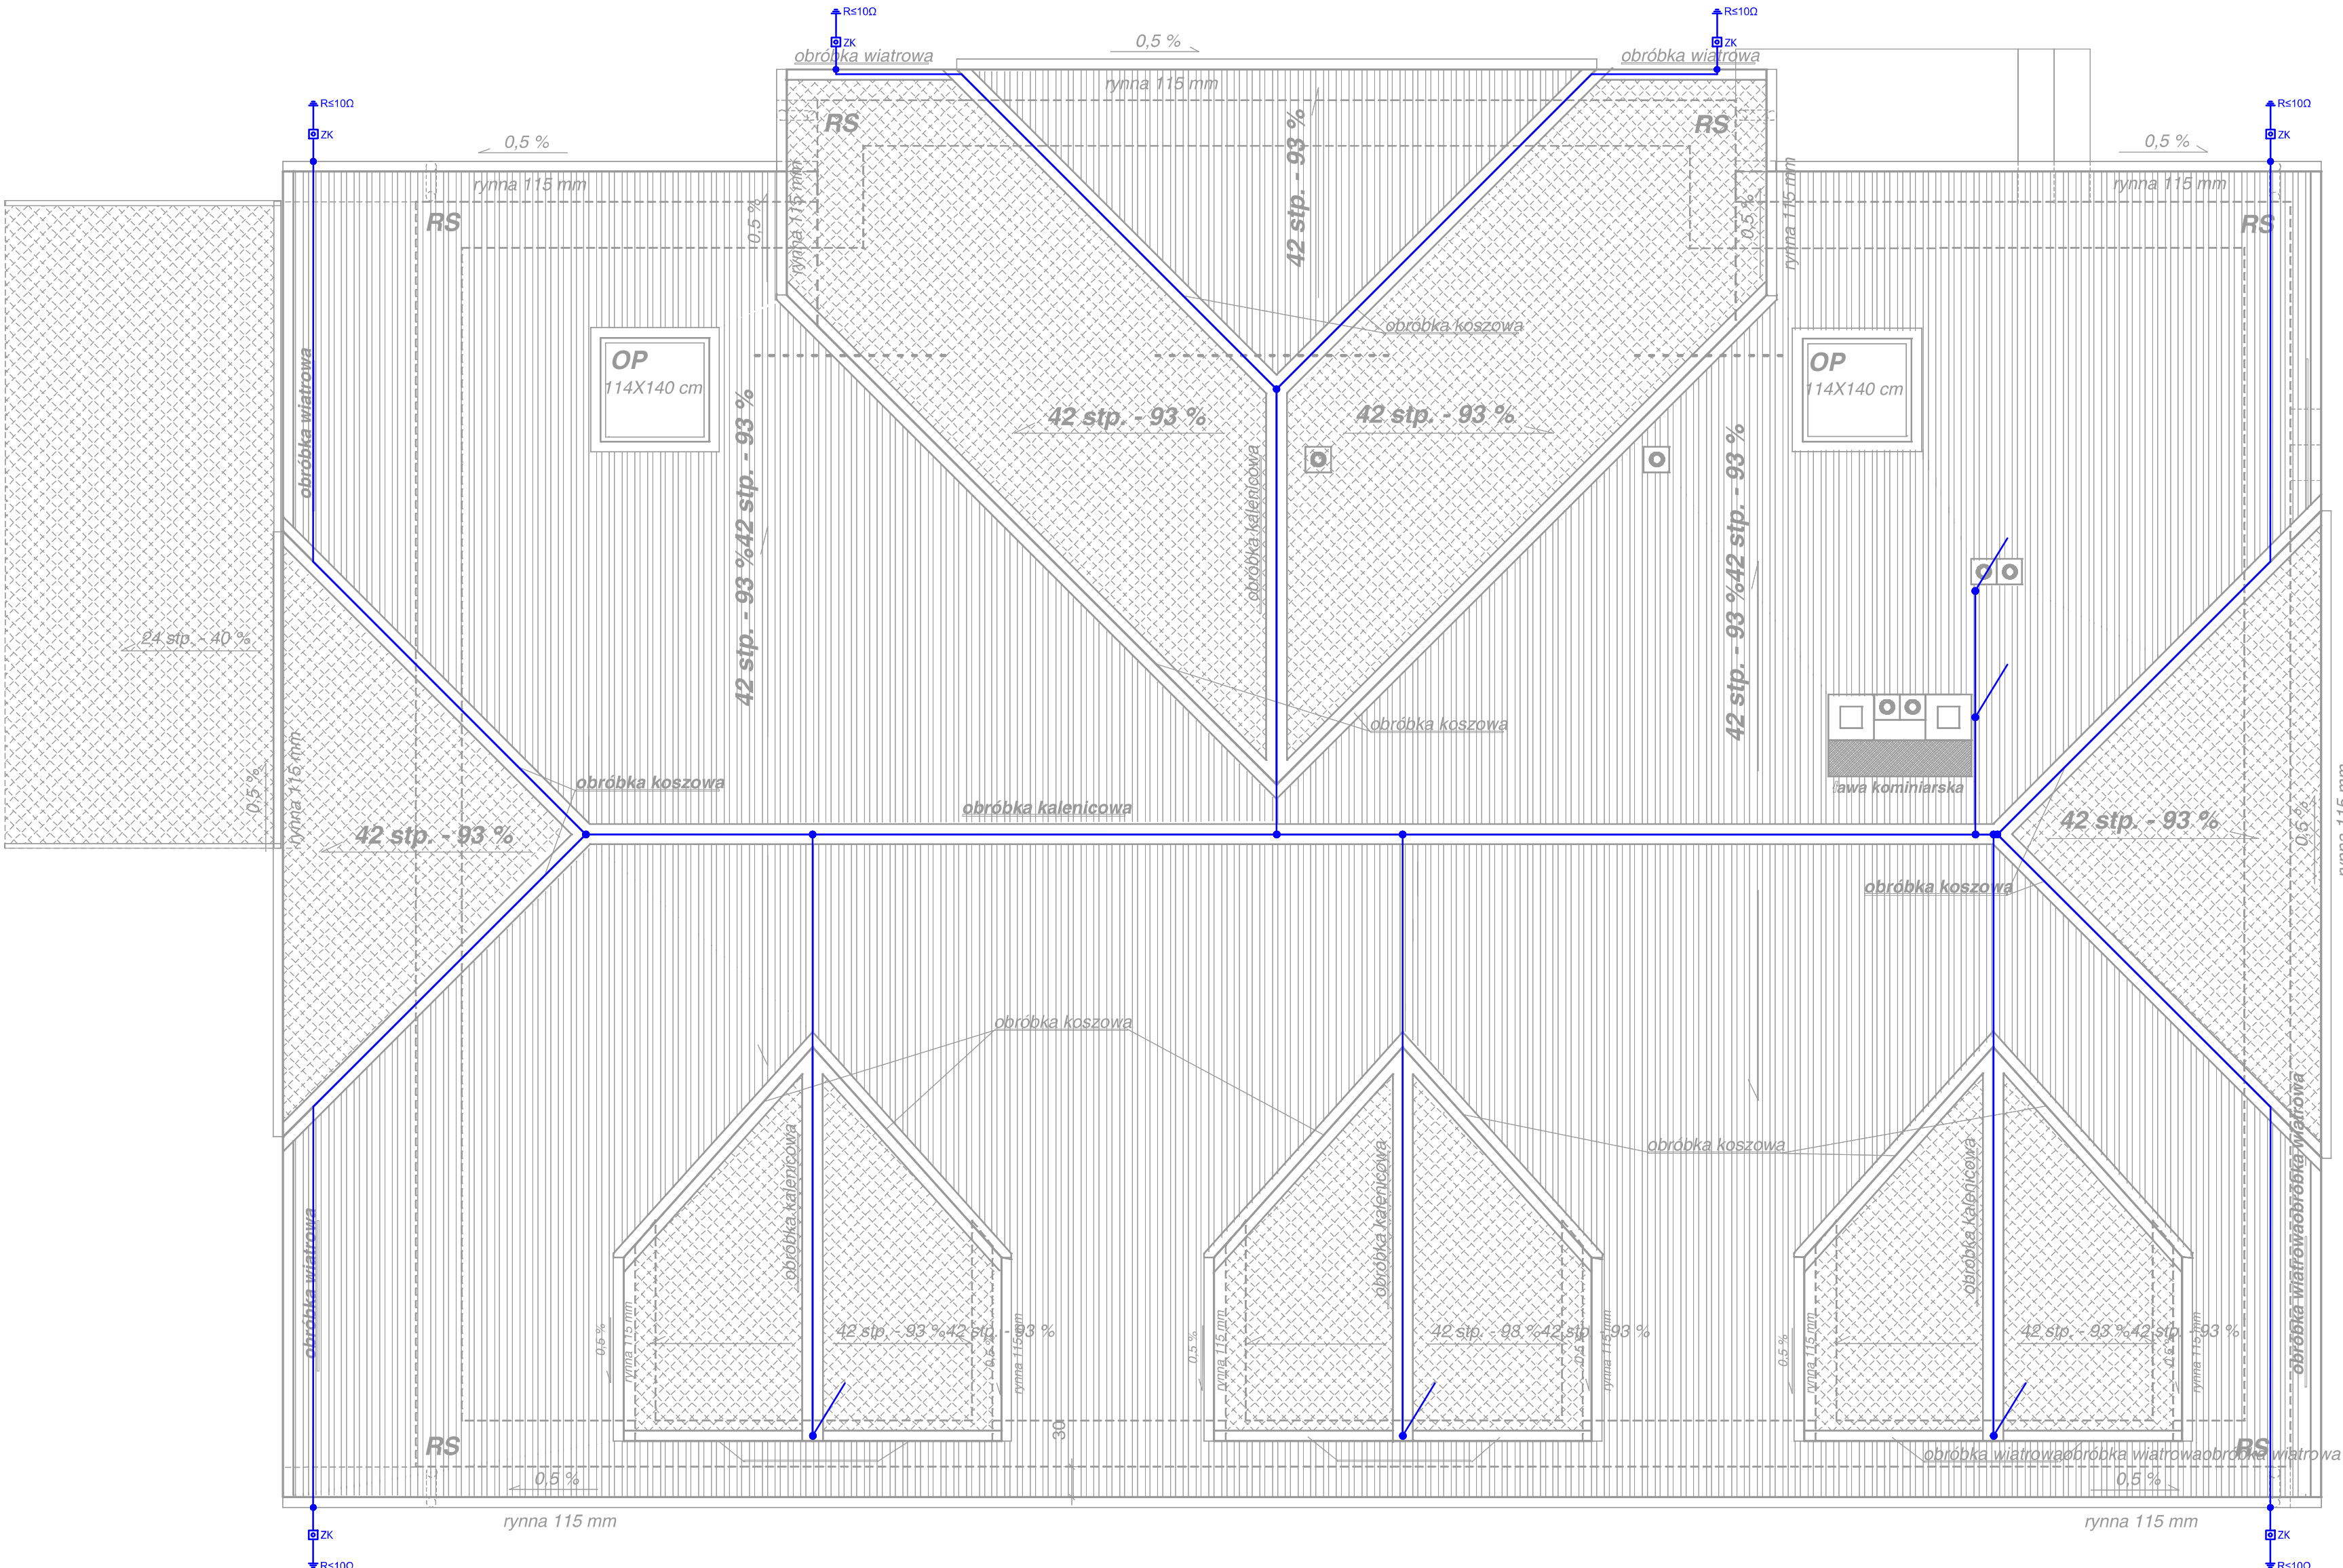

**LEGENDA:**

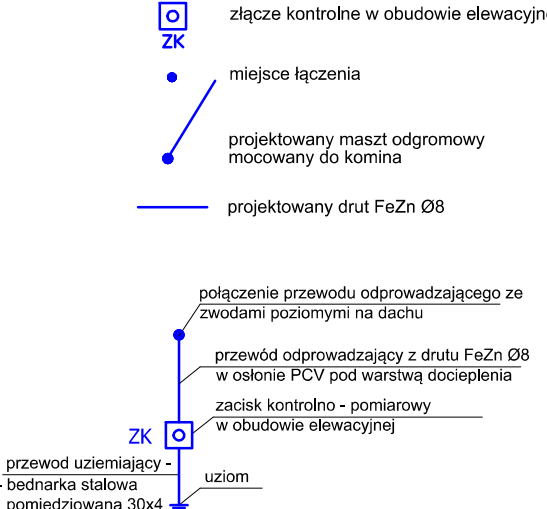

**UWAGA!**

- instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym ocykowanym Ø20mm (złoty 08mm), zwoje pionowe na uchwytych odgromowych;
- przewody odgromowe łączące instalację odgromową stalową zwoje pionowe, które należy powiesić w kontrolowanych napiętnach gr, min. 5mm pod warstwą dociepła;
- przewody odgromowe połączyć z uziemieniem poprzez zaciski kontrolne instalacji odgromowej;
- w przypadku rur, w innych elementów przewodzących należy przyłączyć do instalacji odgromowej za pomocą drut ocykowanego o średnicy 08mm,
- elementy przewodzące, znajdujące się na dachu należy chronić przez bezpośrednie uderzenia pioruna, poprzez instalację odgromową pionową, pionowymi, podwyższonymi, podłączonymi do instalacji odgromowej;
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 100,
- do uziemienia instalacji odgromowej należy wykorzystywać uziom fundamentowy,
- wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

Jednostka projektowa			ul. Składowa 12/211 15-359 Białystok tarc@tarc.pl www.tarc.pl		tel. 85 307 00 60 697 717 164 502 147 059	
Opis	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istn. budynku przystanku autobusowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Centrum trzech kultur z obszaru ruchu turystycznego"					
Adres	Dz. Nr geod. 529/6, 529/2, 529/4 i 527/4, obręb Suchowola, gm./jedn. ew. Suchowola					
Investor	Gmina Suchowola, 16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5					
Przedmiot rysunku	Rzut dachu – instalacja odgromowa			Skala	1:50	Nr rys. E-4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Autor:	mgr inż. Robert Grodzki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PdL/0101/P00E/06	14.08.2017r.		
Współpraca:	mgr inż. Mateusz Woszczenko	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				